

无障碍改造 基本标准解读

义乌市残联


2022年4月




无障碍坡道（对外通道、内部通道）



★纵向坡度 $\leq 1:12$

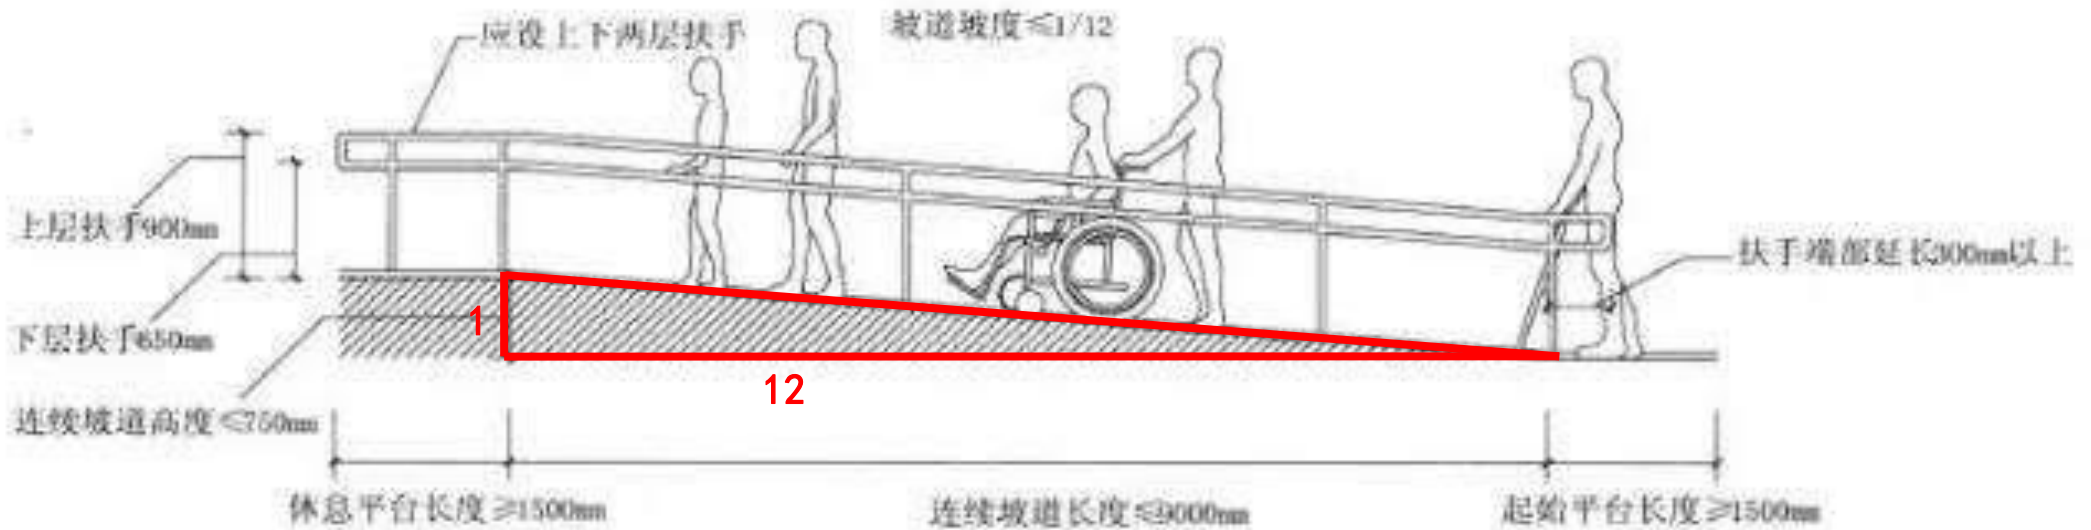

无障碍坡道（对外通道、内部通道）

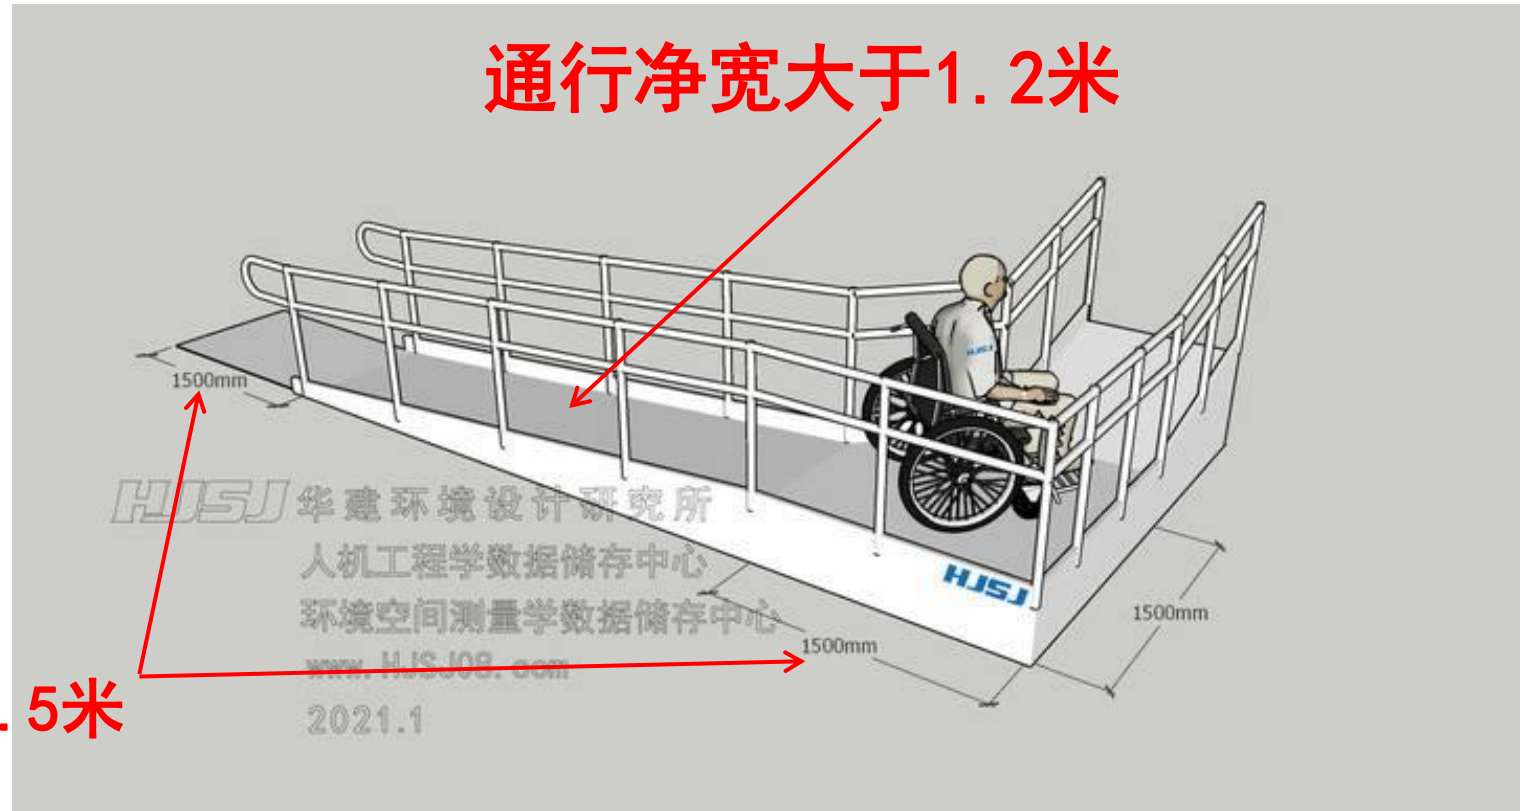

起终点和平台长度大于1.5米


无障碍坡道（对外通道、内部通道）




上层扶手85-90cm，下层扶手65-70cm

扶手直径35-50mm

高于30cm要设置扶手

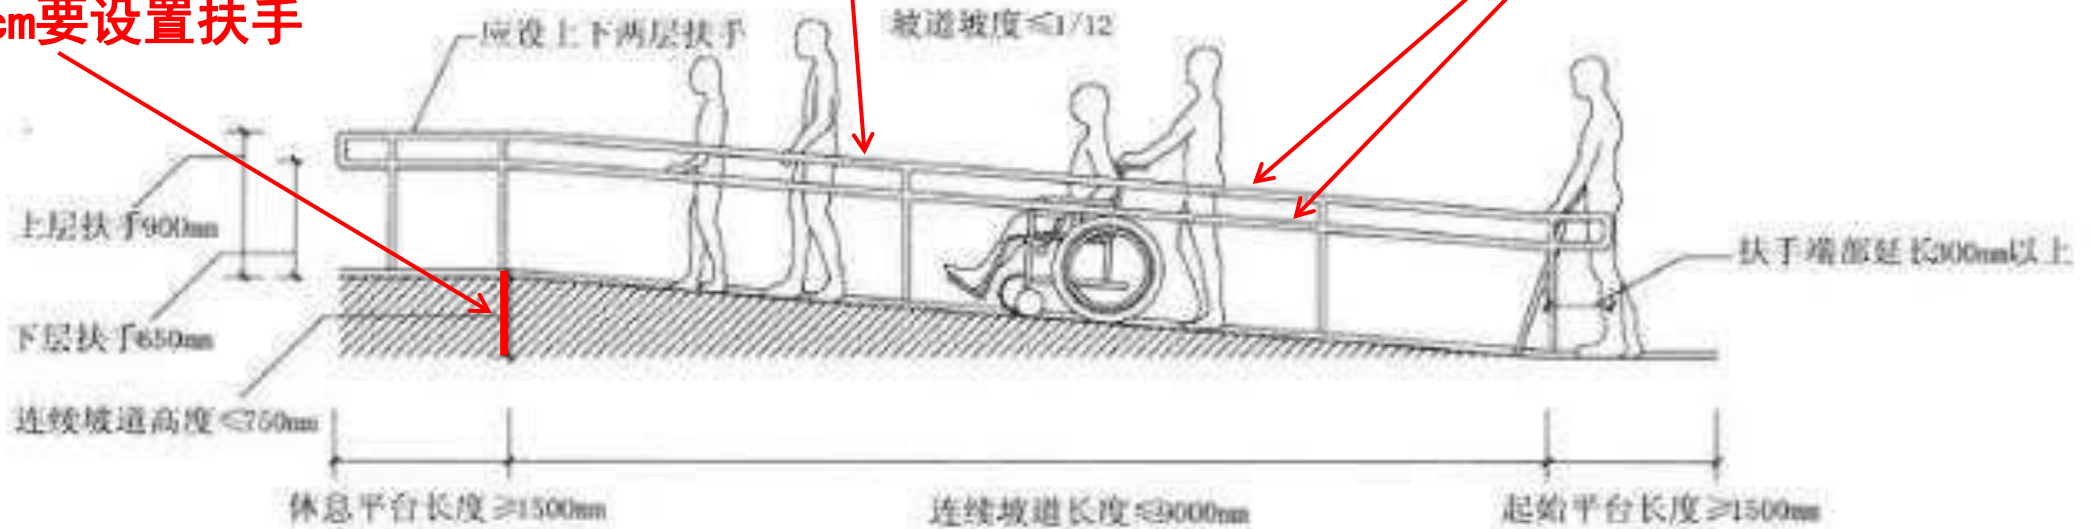

无障碍坡道（对外通道、内部通道）

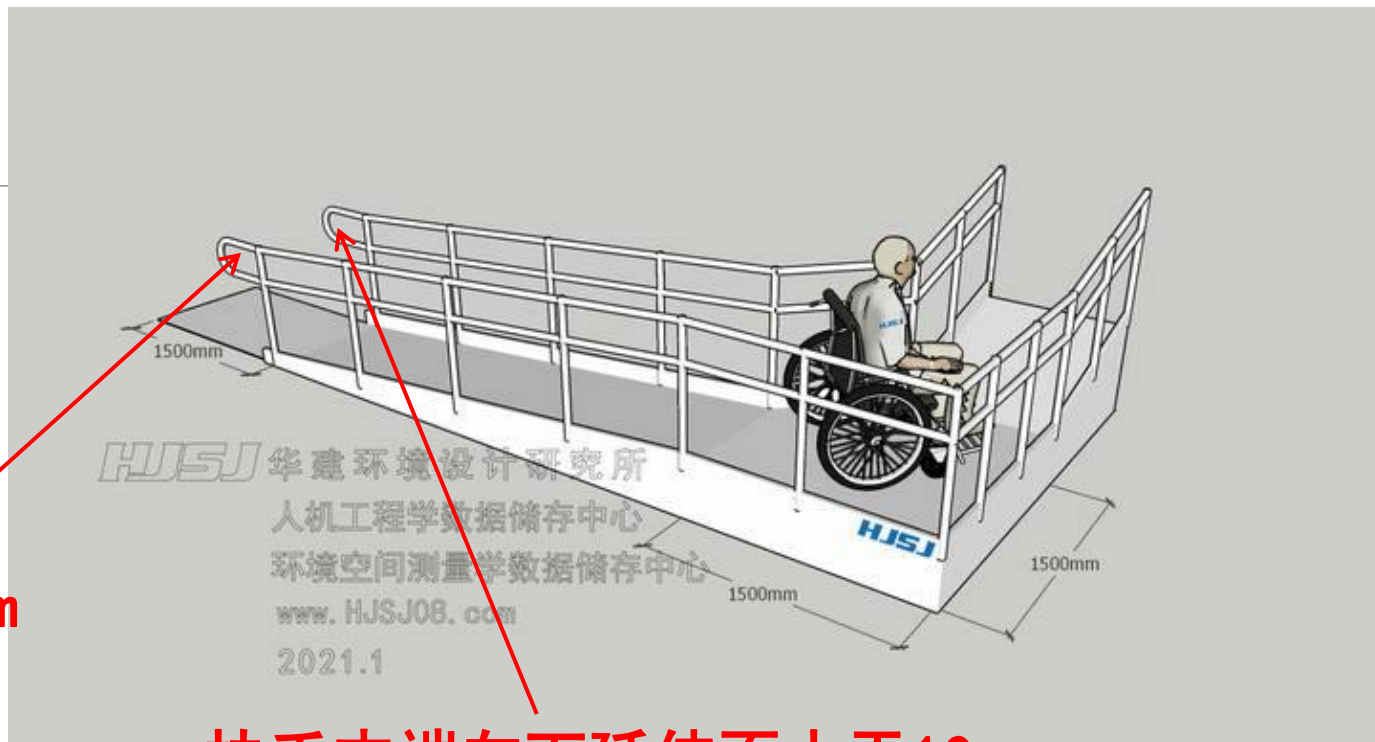


扶手在坡道起点和终点水平延伸30cm

扶手末端向下延伸不小于10cm



无障碍坡道（对外通道、内部通道）

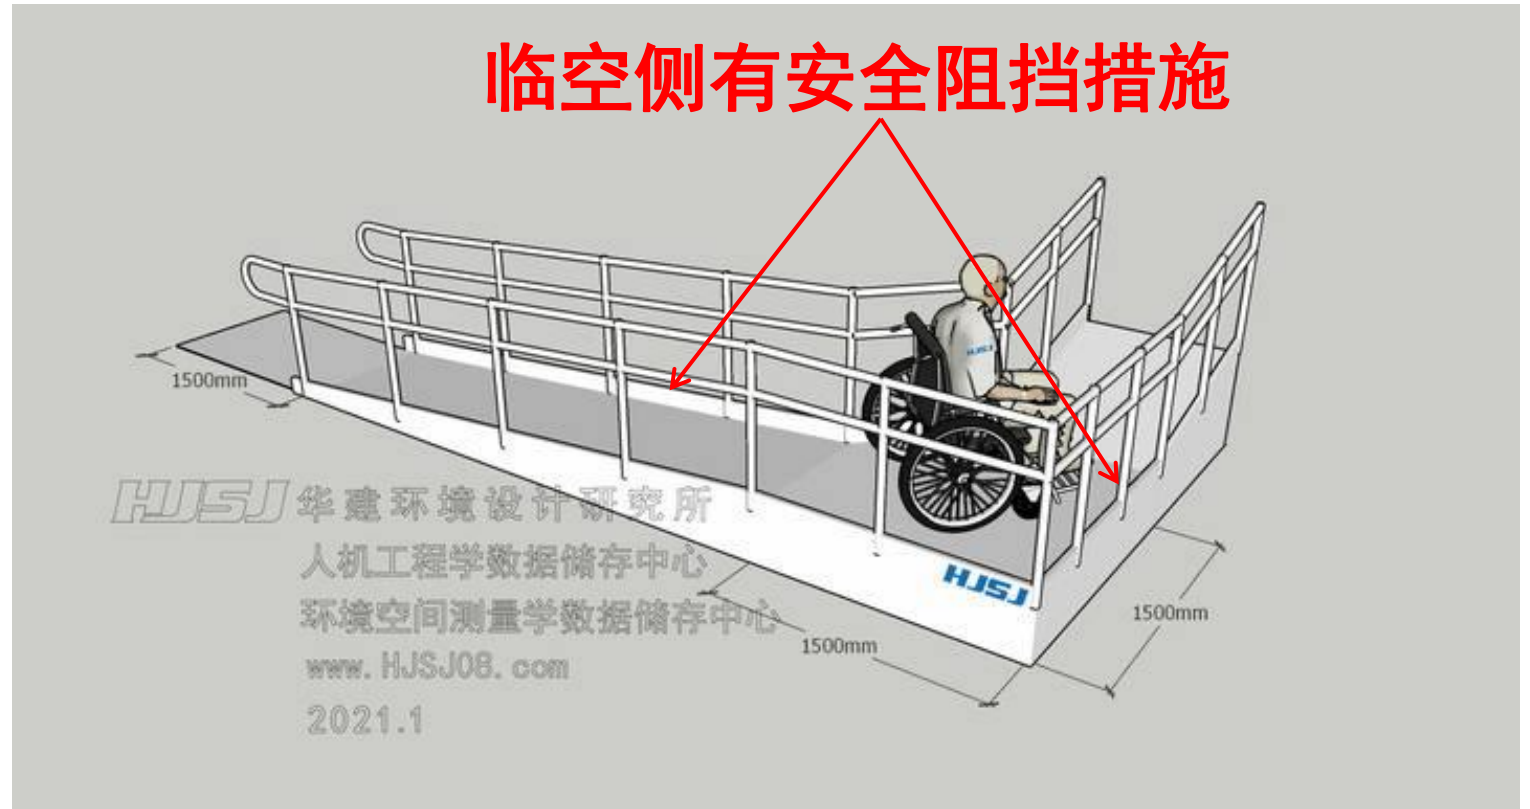

无障碍坡道（对外通道、内部通道）




无障碍通道（内部通道）



★通行净宽大于1.2米

人员密集大于1.8米

无障碍通行流线上地面平坦，
最窄处大于90cm

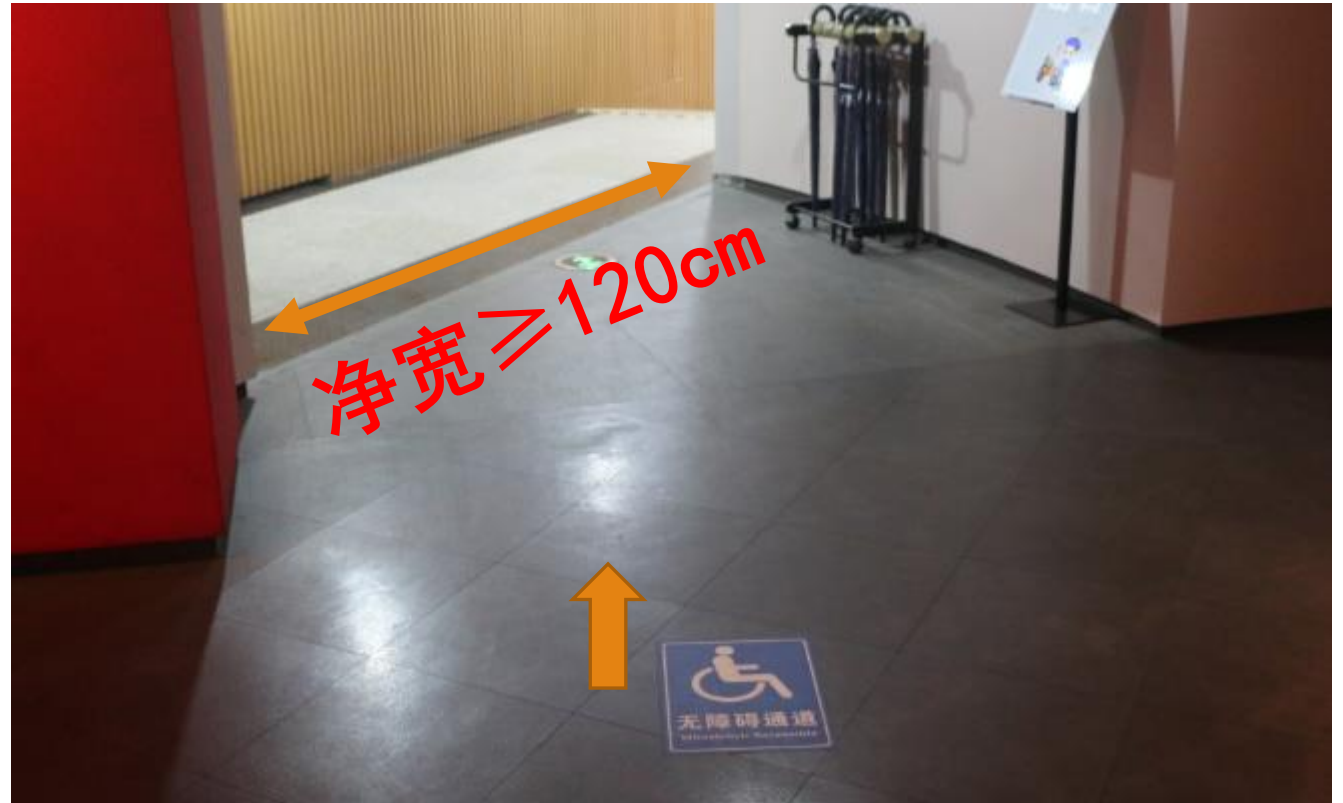

无障碍通道（内部通道）



有闸机的，净宽90cm，
或在紧邻闸机处设置供
轮椅者通行的出入口
(请图书馆注意)



无障碍卫生间



无障碍厕位
不小于 $1.8 \times 1.5\text{m}$



无障碍卫生间



无障碍卫生间门



无障碍卫生间



无障碍坐便器



无障碍卫生间





无障碍小便器

无障碍卫生间



无障碍洗手盆

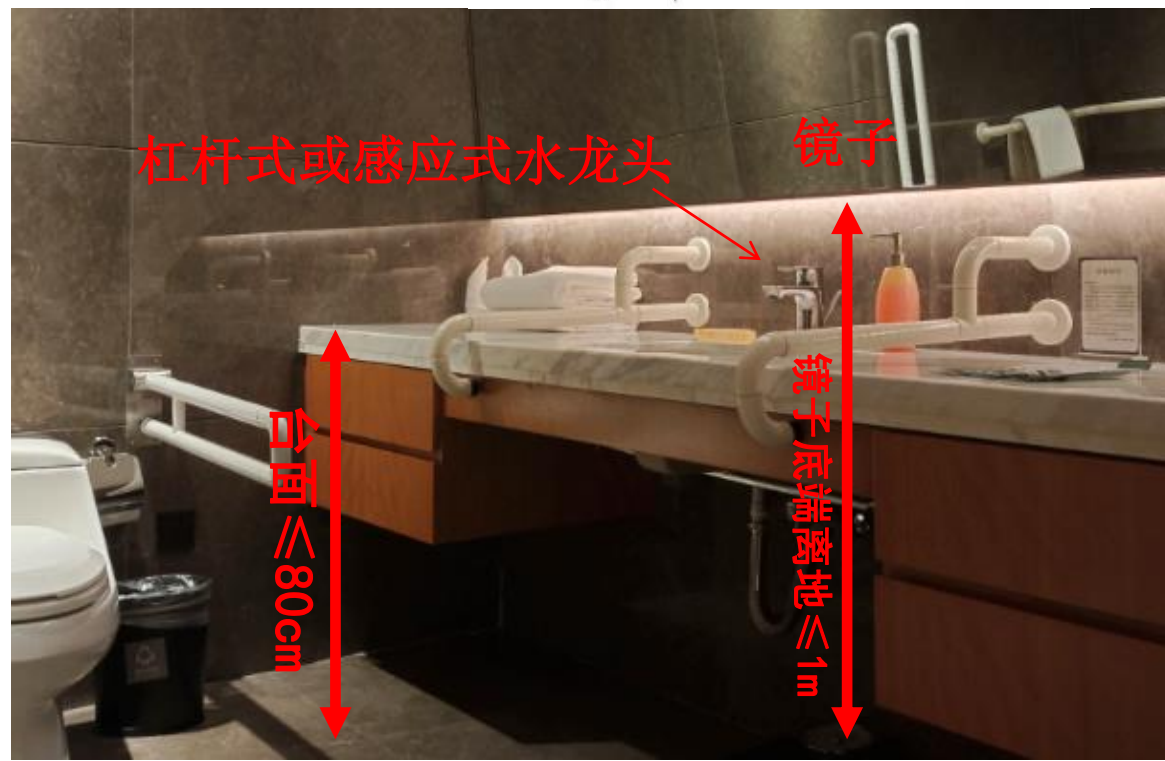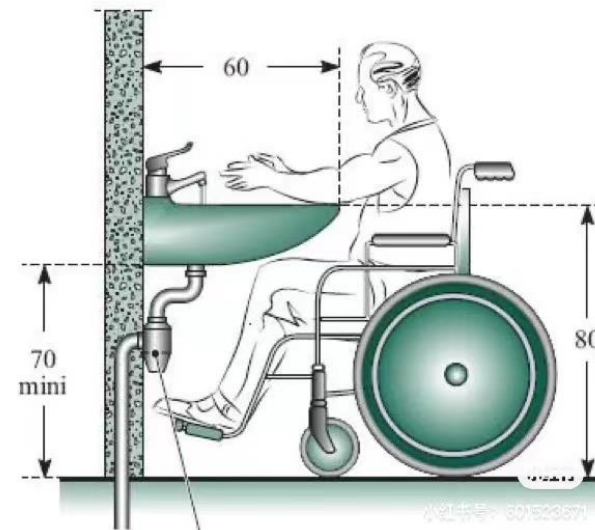

无障碍卫生间



图例



无障碍柜台（服务前台）



台面高70-85cm


容膝容脚空间

宽 ≥ 75 cm

下高 ≥ 65 cm

25cm以上进深 ≥ 25 cm

25cm以下进深 ≥ 45 cm

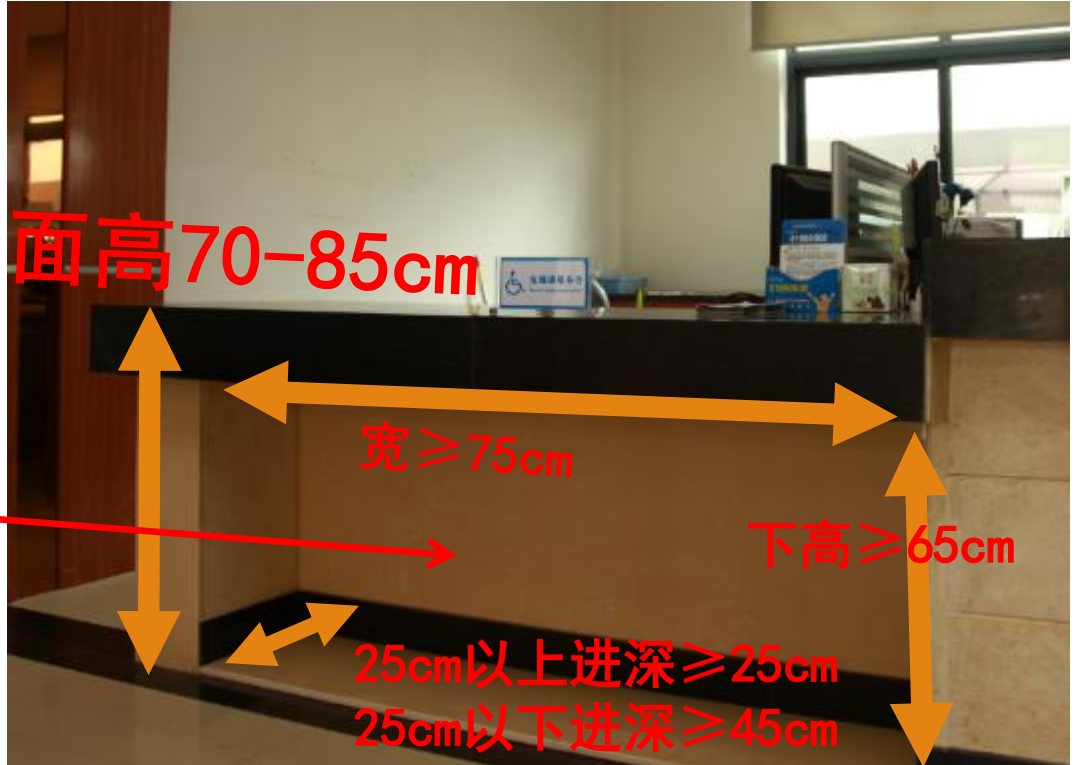

无障碍休息区/轮椅席位 (休息区域)

轮椅席位深度 $\geq 130\text{cm}$ ，宽度 $\geq 80\text{cm}$



无障碍休息区/轮椅席位 (休息区域)

■ 深度 $\geq 130\text{cm}$, 宽度 $\geq 80\text{cm}$



无障碍电梯（楼梯电梯）





■回旋空间 $\geq 1.5\text{m}$

（最小轿厢：深 $\geq 1.4\text{m}$ ，宽 $\geq 1.1\text{m}$ ）

新建开门净宽 $\geq 90\text{cm}$ 、改建改造 $\geq 80\text{cm}$



无障碍电梯（楼梯电梯）

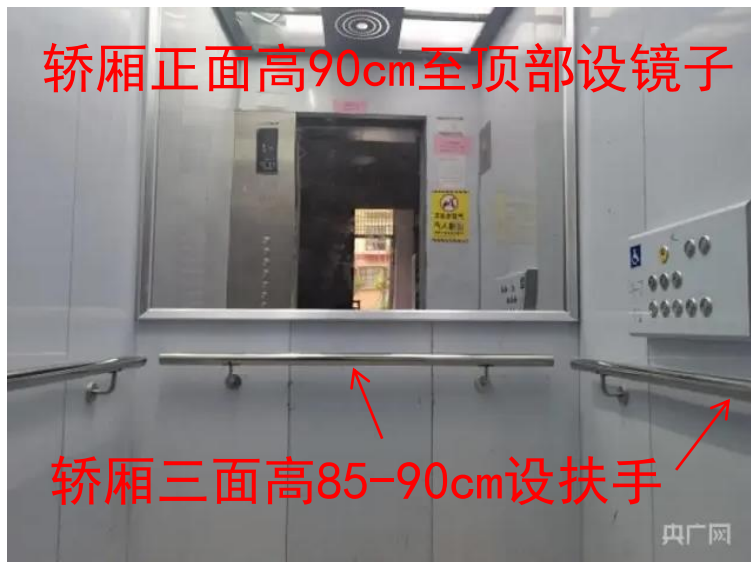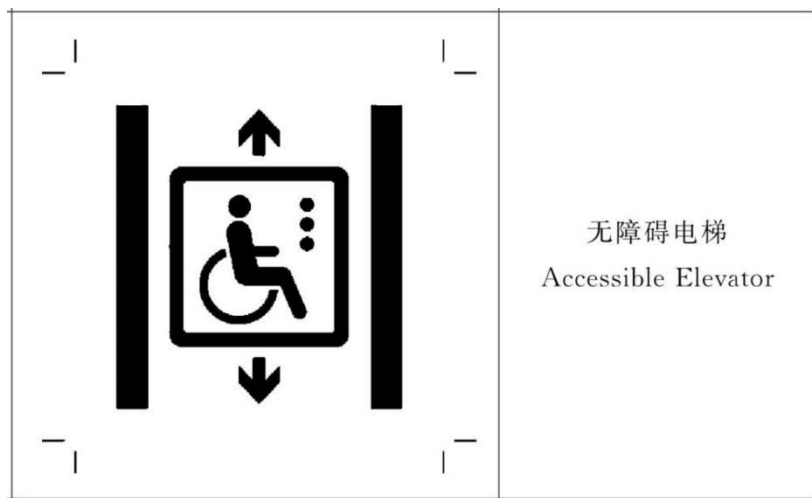

无障碍停车位（停车场地）



无障碍停车位



无障碍停车位（停车场地）



不规范的无障碍停车位图例



无障碍柜台（服务前台）




无障碍柜台 图例



无障碍信息服务



共享轮椅、拐杖、助行器，手语服务等

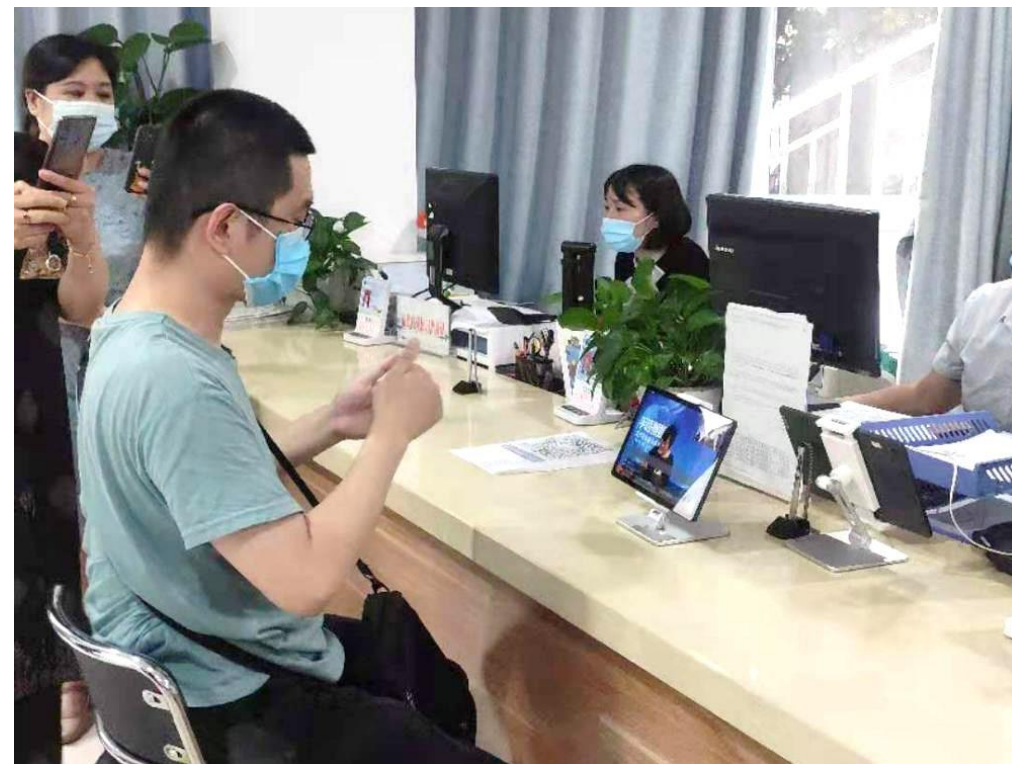

无障碍信息交流





包括低位自助终端机、语音播报、文字信息提示、老花镜、放大镜、助听器、低位求助电话等

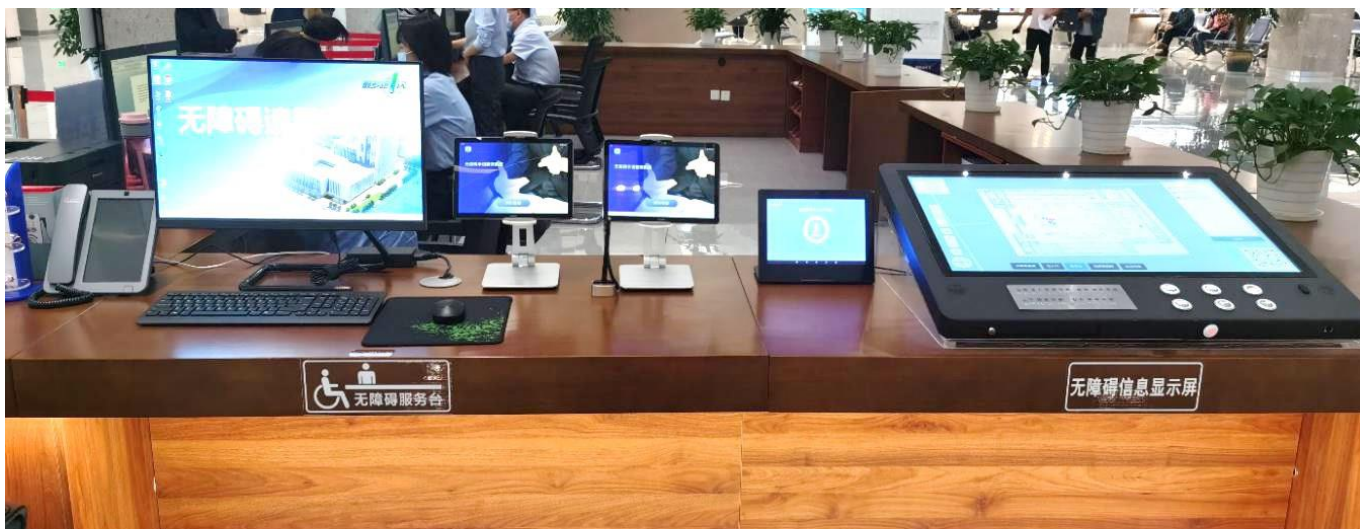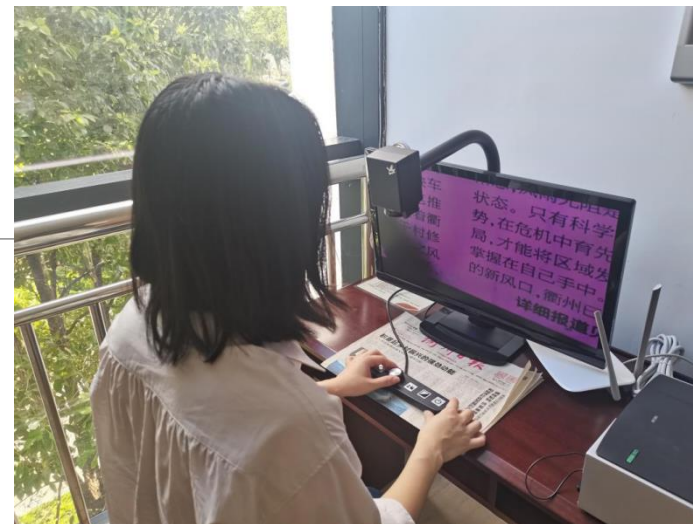

无障碍标识

务必重视无障碍通行流线的导引和标识！！

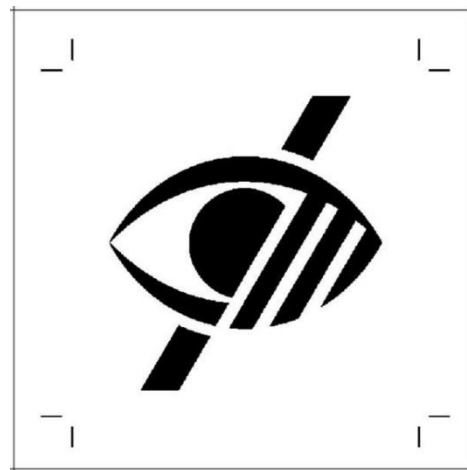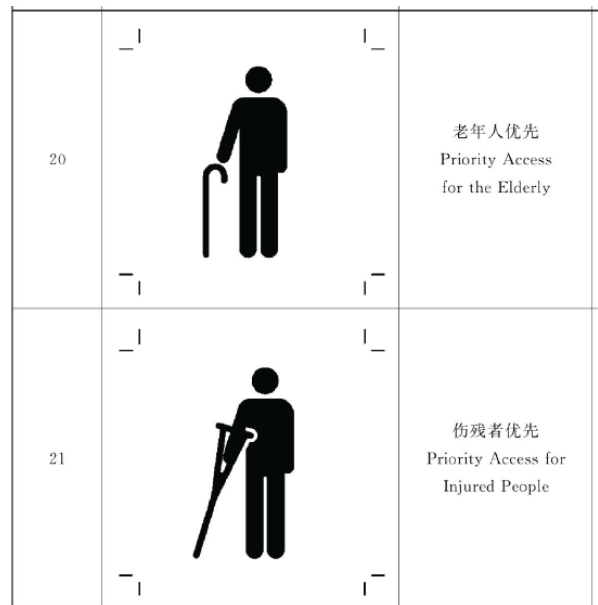

督查要点

- 改造进度越**快**分值越高
- 外部通道：坡度 **1 : 12** 以下
- 内部通道：最窄处净宽 \geq **90cm**
- 电梯和卫生间回旋空间 \geq **1.5m**
- 投入经费越多加分越高，投入**3万**以下不得分，3万以上加分

